

NOTAS:



1. A TUBULAÇÃO E CONDIÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO RIGIDULAC, CLASSE 15, TIPO TÍPICO, MÁXIMO DE 20,00M DE COMPRIMENTO.
2. A TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DAS BANCAS SANITÁRIAS SERÃO EM PEBO 100,00, TIPO 100,00, CLASSE OU EQUIVALENTE.
3. TUBOS DE RESISTÊNCIA DE CIMENTO E SE PRESSIONADO SEM ENLACE, TIPO 6000, CLASSE OU EQUIVALENTE.
4. A ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO INDICADA POR PREGO E INDICADA EM TABELAS RESUMIDAS E TABELAS DE DRENAGEM EM DIFERENTES PARTES DO PROJETO. AS ALTURAS ESTÃO COMPARADAS COM O NÍVEL DE REFERÊNCIA.
5. NOS SANITÁRIOS MÓDULOS DO BLOCO MULTIFUNÇÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE A INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA DESERVIA DE PLÁSTICO EM TUBULOS. ESSE DESVIA DEVE SER FEITO COM RIGIDAÇÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO. O PROJETO DEBEM SER FEITO COM O NÍVEL DE REFERÊNCIA DO NÍVEL DO PAVIMENTO DO BLOCO MULTIFUNÇÃO.

APARELHO	ALTURA (m)
Lavatório Individual	0,65
Lavatório Comum	0,50
Chuveiro - CHU	2,10
Região de banho - RP	1,15
Banheira - BS	0,35
Valvula de Desdobra - VD	1,15
Torneira de Lavagem - TL	0,85
Bidêtoilet - BBT	0,65
Torneira de Forno (PF)	0,65
Torneira - TN	1,10
Torneira de Forno (PF)	0,50
Reserva - R	0,80
Furo - F	1,50

* Referência Para Abaixo

APARELHO	ALTURA (m)
Lavatório Individual	0,65
Lavatório Comum	0,50
Chuveiro - CHU	2,10
Região de banho - RP	1,15
Banheira - BS	0,35
Valvula de Desdobra - VD	1,15
Torneira de Lavagem - TL	0,85
Bidêtoilet - BBT	0,65
Torneira de Forno (PF)	0,65
Torneira - TN	1,10
Torneira de Forno (PF)	0,50
Reserva - R	0,80
Furo - F	1,50

* Referência Para Abaixo

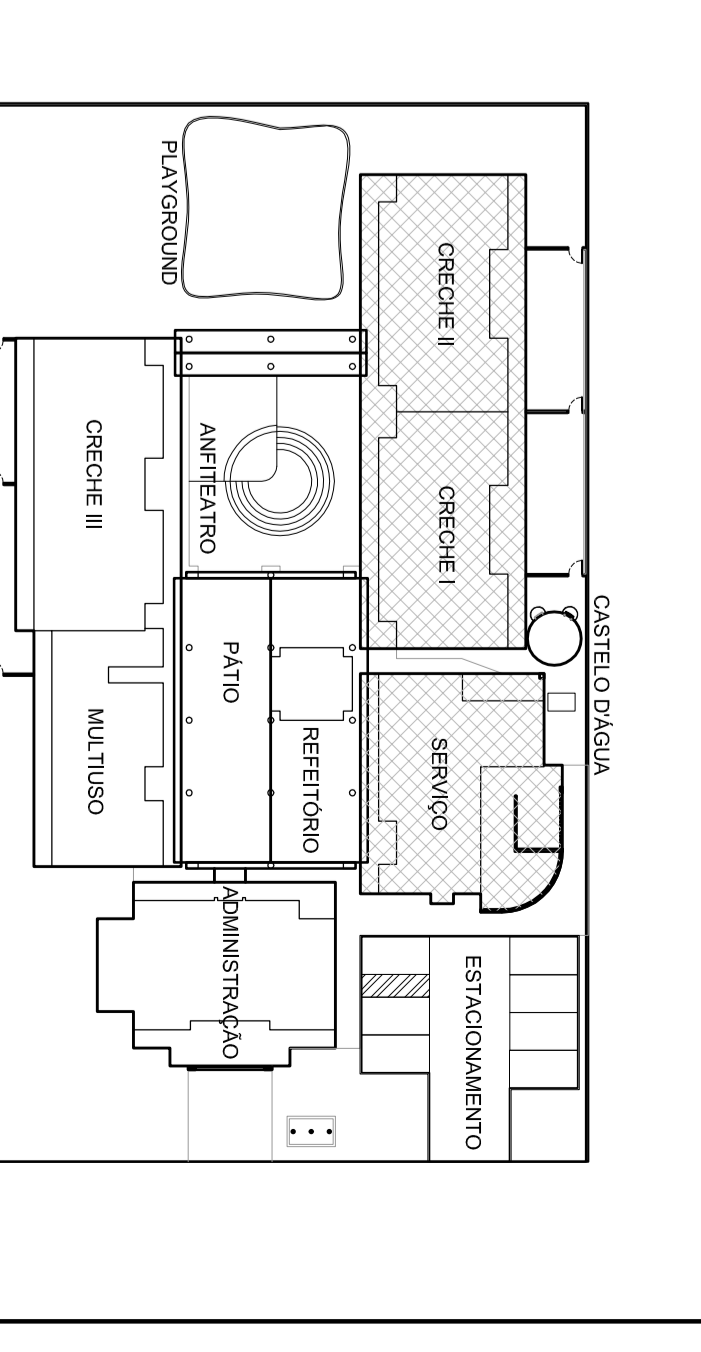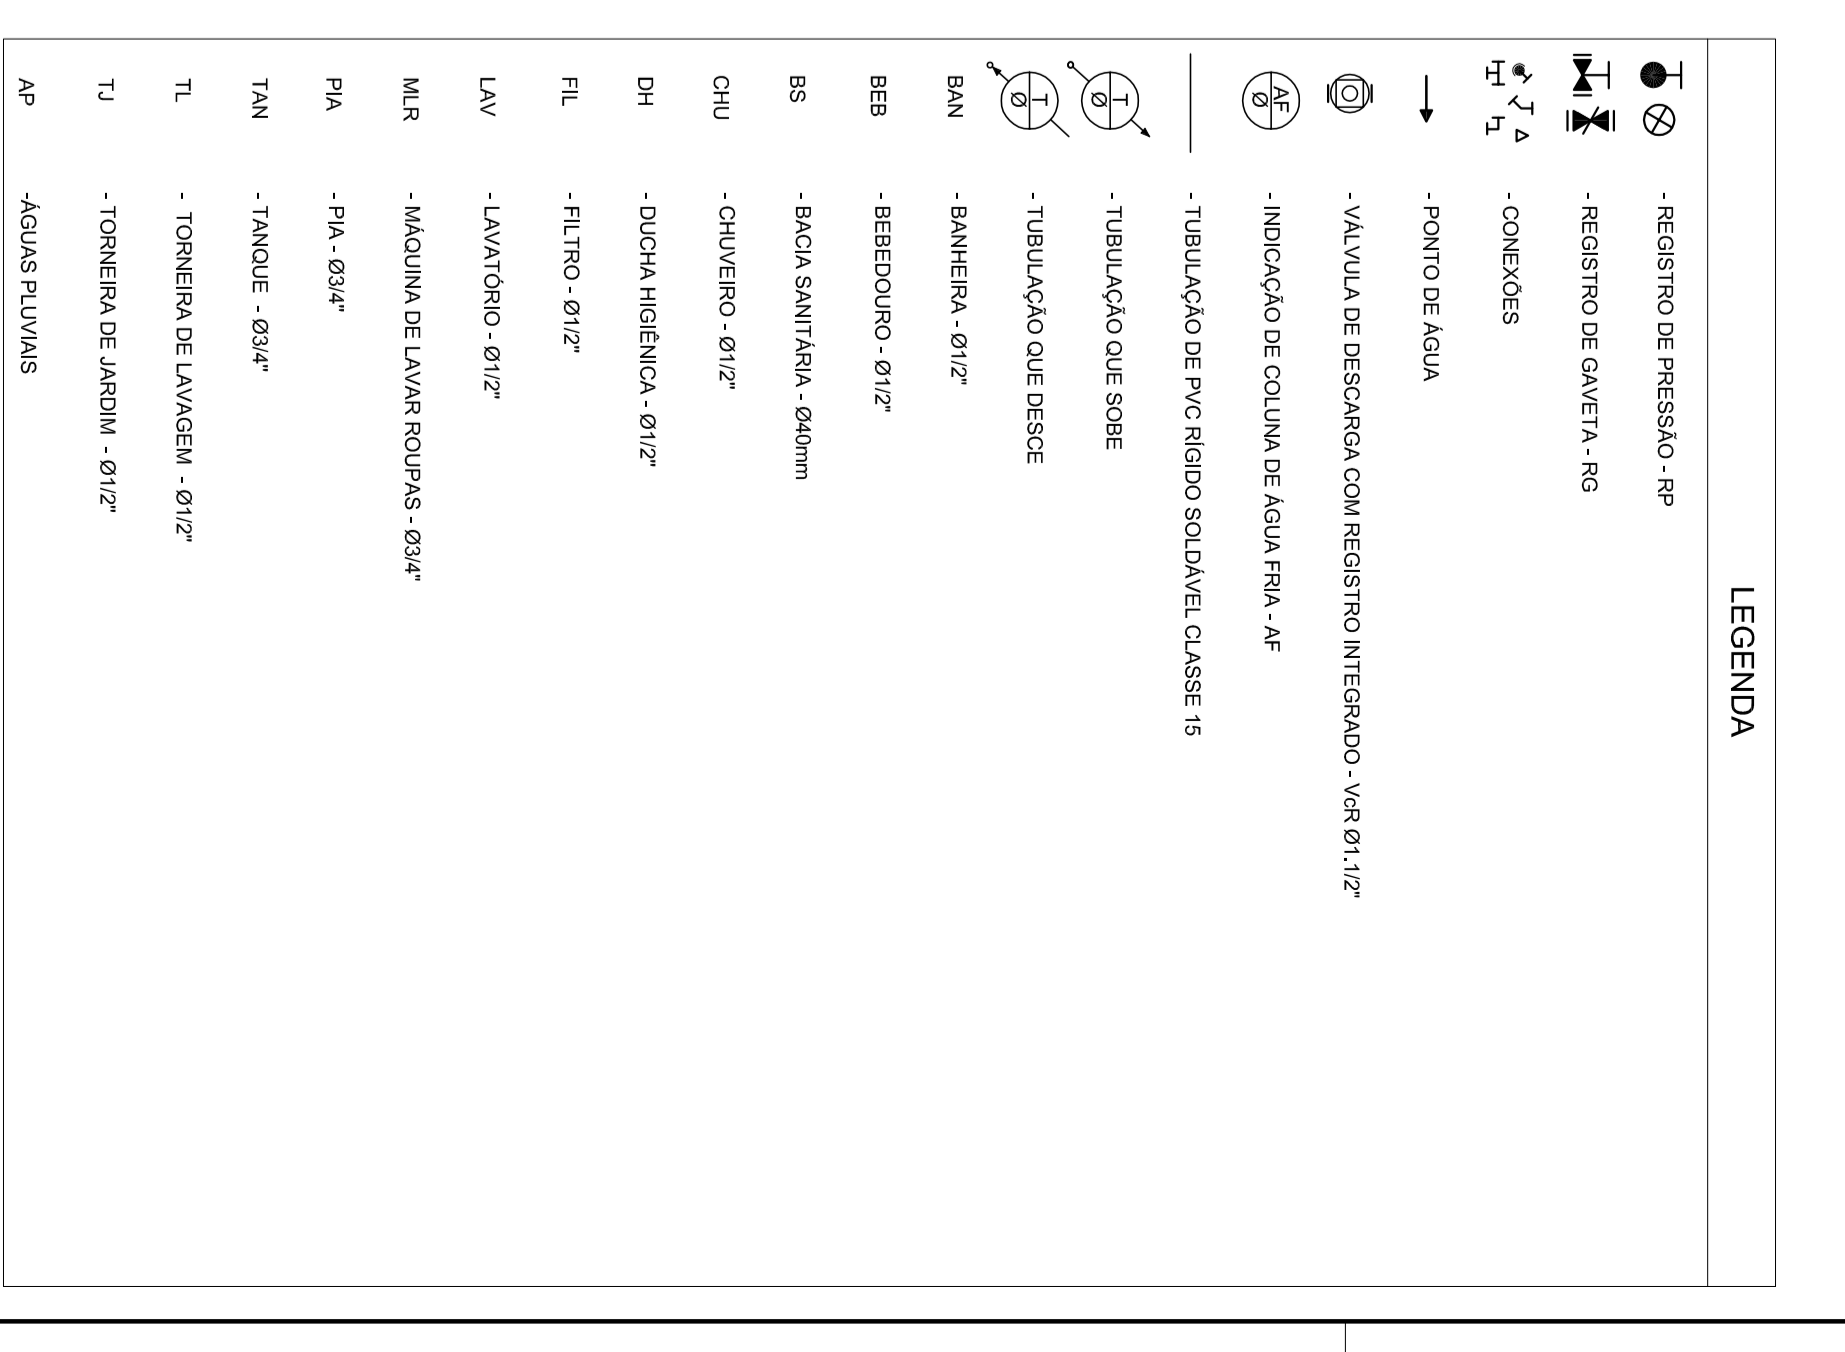

PROJETO

PROJETAÇÃO

PROJETA

PROJETA

PROJETA

PROJETO	DATA	PROJETA
PROJETO	30/08	PROJETA
PROJETO	30/08	PROJETA
PROJETO	30/08	PROJETA